





Optimización de los Sistemas de Bombeo en Climatización y Otras Instalaciones de Agua



Nerja, 16 de Noviembre de 2017

IX JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA EN HOTELES

PROPUESTA DE VALOR DE WILO: 1º EFICIENCIA

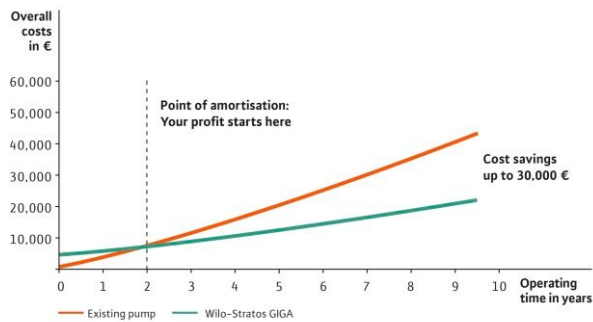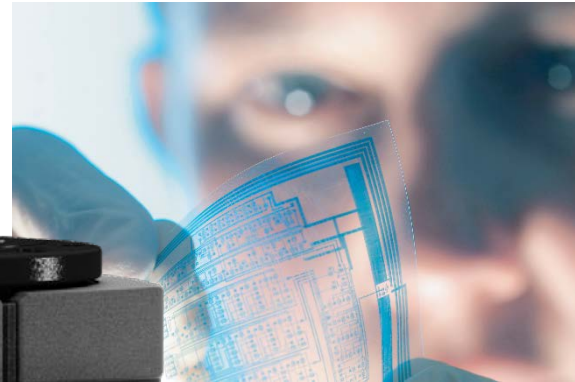

Example: calculation of efficiency* over 10 years

* Comparison of conventional and unregulated Wilo pump IPL 50/175-5,5/2 with Wilo-Stratos GIGA 50/1-50/4,5 high efficiency pump based on the load profile „Blue Angel“ with 6,000 operating hours and electricity costs amounting to 0.15 €/kWh.



PROPUESTA DE VALOR DE WILO: 2º SERVICIO




PROPUESTA DE VALOR DE WILO: 3° CONFORT



TOMA DE DECISIONES: EXPERIENCIA



Una historia de éxito




1928

Numerosos desarrollos de producto pioneros han hecho que Wilo destaque entre la multitud.



LCC: Life Cycle Cost-(coste de ciclo de vida)

$$LCC = C_{ic} + C_{in} + C_e + C_o + C_m + C_s + C_{env} + C_d$$

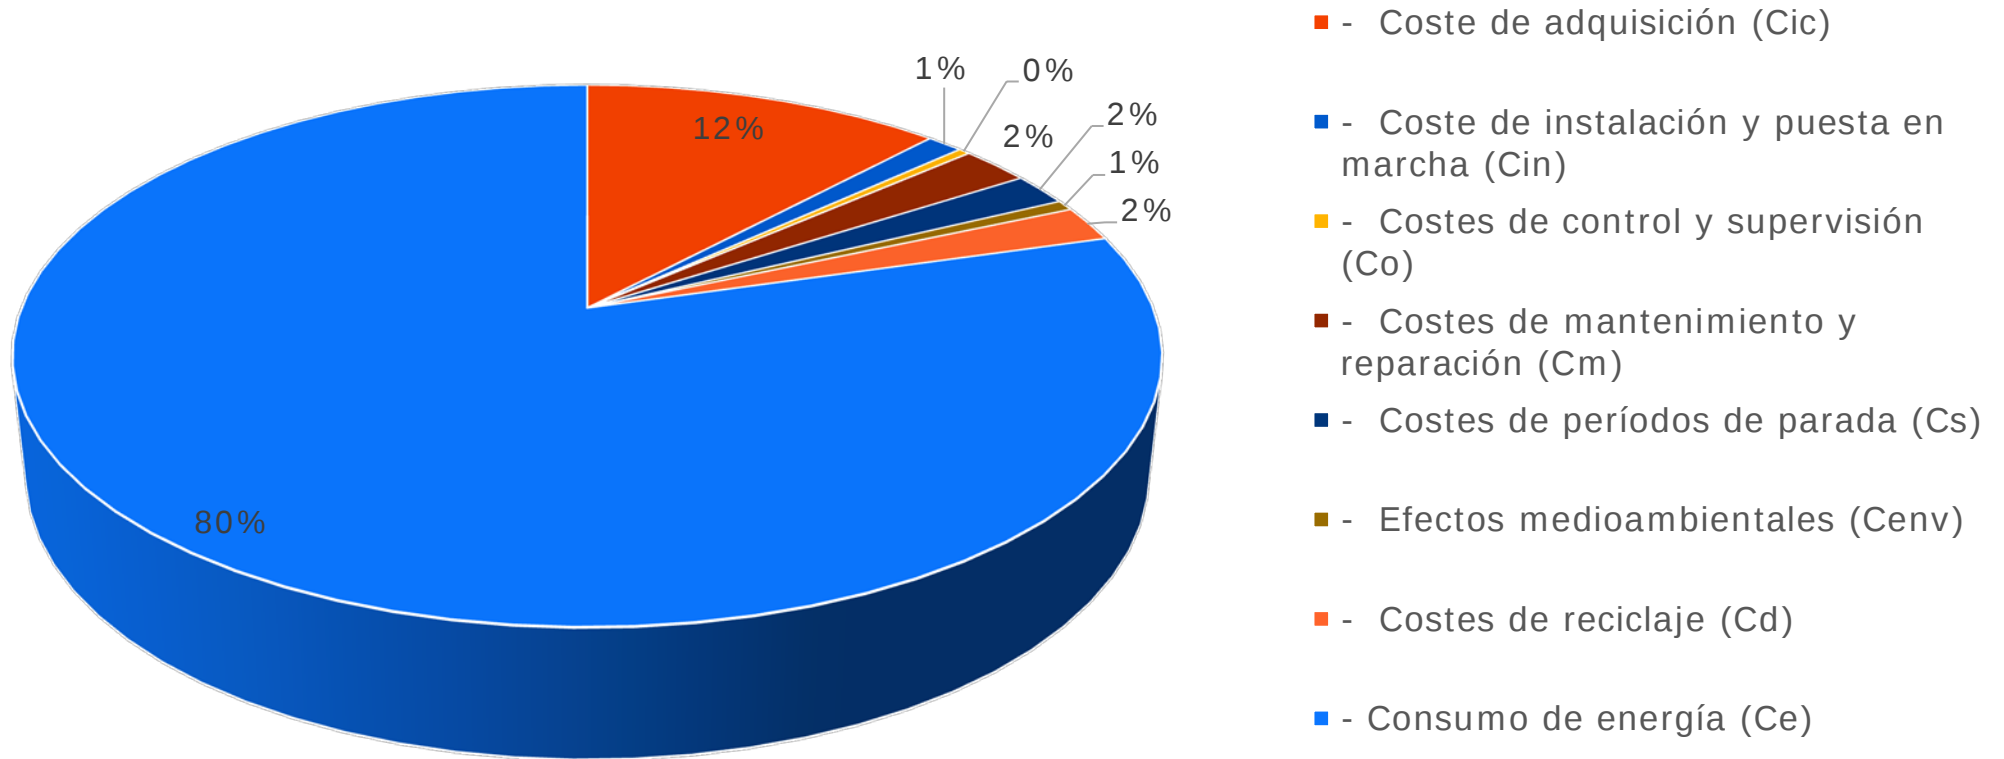



• El ahorro esta en consumir menos energía con bombas mas eficientes.

Optimización – Recirculación de agua caliente sanitaria






Coste del ciclo de vida


**AHORRO DE 230€
POR CADA BOMBA AL
AÑO.
3.420€ EN 15 AÑOS**

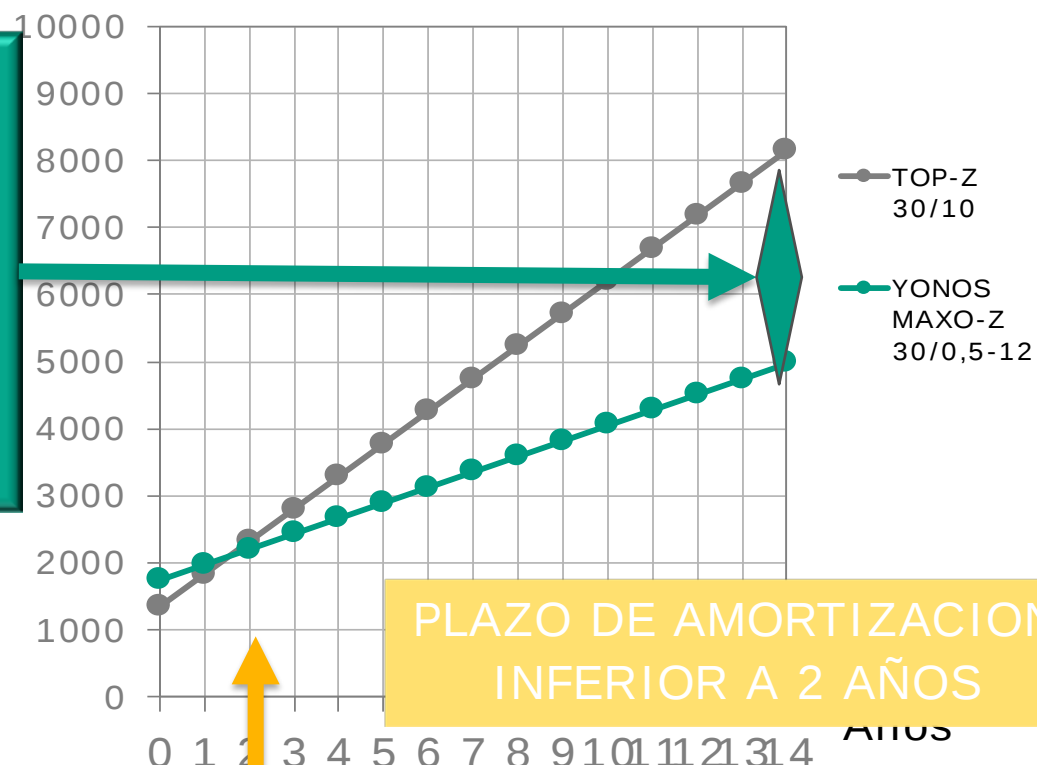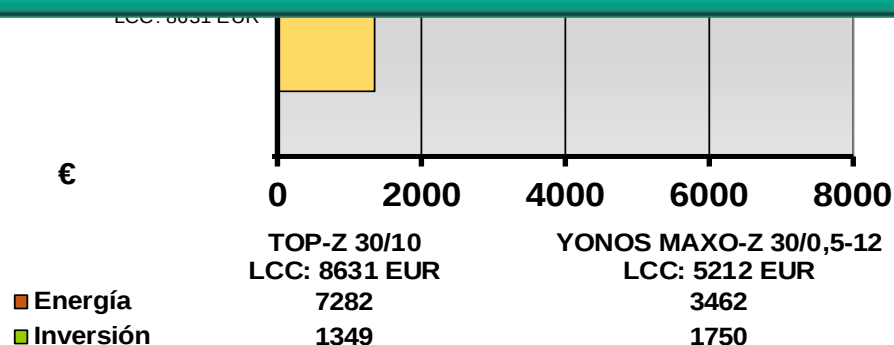

Sistemas de bombeo:



Abastecimiento – Grupos de presión

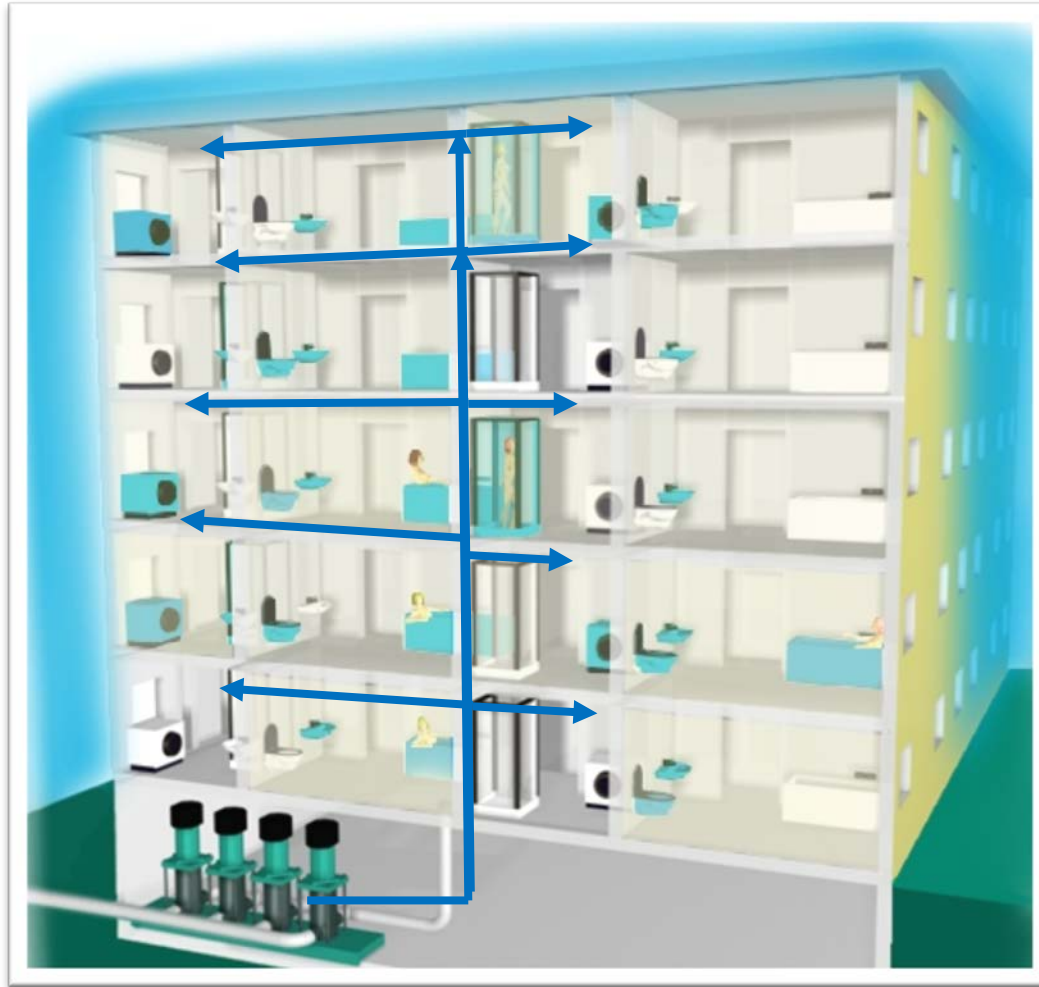

- A mayor número de bombas menor potencia por bomba. Luego para consumos bajos se reduce el consumo.
- Mayor confort en con variador bomba al adaptar el caudal a la necesidad del hotel en cada momento.
- Reducción de ruidos con bombas de diseño especial




Optimización en sistemas de saneamiento.



- Sistemas de evacuación de aguas residuales con sistemas anti atascos como sistemas de separación de sólidos o rodetes vortex
- Sistemas compactos de fácil mantenimiento.



Optimización de consumo de agua de lluvia RAINSYSTEM. .

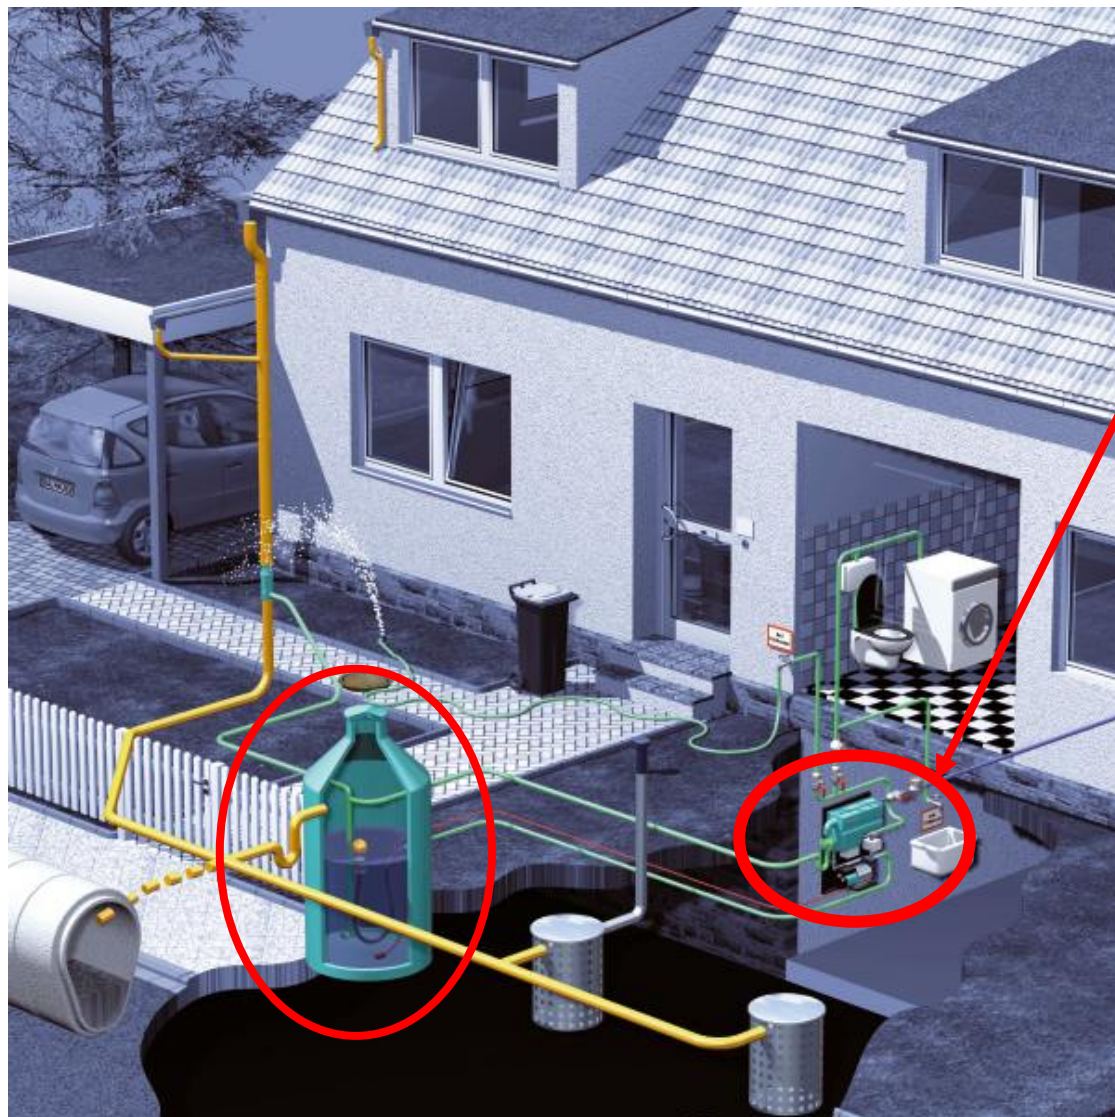

- Utilización de las aguas pluviales de una forma eficiente. Si tengo agua disponible usamos agua de lluvia. Si no tengo agua disponible, usamos agua de red.



Caso de éxito: HOTEL AKELAÉ

- Hotel de lujo donde Pedro Subijana eleva la experiencia de su icónico restaurante. Un hotel de 5 estrellas donde los materiales nobles y la calidad de los acabados es equiparable a la calidad de su equipamiento.
- El hotel AKELAÉ apuesta por la calidad y eficiencia de los equipos WILO. La tranquilidad del hotel está garantizada con el equipo de bombeo silencioso COR3 MVICE 406-VR.





PARADOR DE SANTIAGO
 HOTEL HESPERIA TOWER
 HOTEL MONTECASTILLO
 HOTEL NAZARIES
 HOTEL EL ROMPIDO
 PARADOR DE LEÓN
 HOTEL PALACE MADRID
 HOTEL SENATOR BANÚS SPA
 HOTEL ALFONSO XIII
 HOTEL ATRIO
 HOTEL TRYP BARCELONA AEROPUERTO
 HOTEL REY DON JAIME
 HOTEL SENATOR CADIZ
 HOTEL NH JEREZ DE LA FRONTERA
 HOTEL NH CIUDAD DE CUENCA
 HOTEL RAFAEL ALCALA FORUM
 HOTEL AKELARE
 HOTEL GENERATOR MADRID
 HOTEL TORRE SEVILLA



Optimización de los sistemas de impulsión: SERVICIO DE SOLUCIONES

La optimización en las instalaciones se obtiene mediante:

- Eficiencia en el proyecto
- Eficiencia en el servicio
- Eficiencia en la explotación: Proyecto WES- Sistemas energéticos WILO.
- Wilo es la única marca que ofrece una combinación excelente de eficiencia energética, servicio y confort.



¡ Gracias por su atención !

Ramón Gutiérrez Ochoa
Key Account Manager Hotels
ramon.gutierrez@wilo.es

